

HL855

Паспорт



HL850

Назначение:

Противопожарная муфта используется с кровельными воронками HL62(.1)(H)(P)(F)(B) DN75 и трапами серии HL317(H) DN50/75 и предназначена для предотвращения распространения с нижнего этажа в случае пожара: высокой температуры, открытого пламени, дыма, а также отравляющих веществ, образующихся вследствие горения различных материалов, с обеспечением огнестойкости в течение 90 минут для пары HL850-HL317 DN50/75 и 120 минут для пары HL850-HL62 DN75 (согласно Сертификату Соответствия С-АТ.ПБ01.В.02606).

Описание:

Противопожарная муфта представляет собой металлический корпус с огнезащитной терморасширяющейся массой, муфтовым соединением для корпуса трапа из ПВХ или ABS-пластика, тремя поддерживающими скобами (крепежными уголками) и звукоизолирующей манжетой – пластинами из силиката кальция, расположенными по окружности металлического корпуса.

Комплектация:

1. Противопожарная муфта.
2. Монтажная заглушка.

Технические характеристики:

	HL317	HL62
Присоединительные размеры	DN50/75	DN75
Предел огнестойкости	EI90	EI120

Принцип действия:

Внутри металлического корпуса противопожарной муфты находится огнезащитная терморасширяющаяся масса "Multifoam АК", которая в случае пожара при увеличении температуры выше 150°C увеличивается в объеме от 17 до 23,5 и полностью перекрывает внутреннее пространство муфты, тем самым препятствуя распространению первичных и вторичных факторов пожара.

Особенности монтажа:

1. Противопожарная муфта монтируется в перекрытие с минимальной толщиной 144 мм из бетона, железобетона или пенобетона.
2. Через противопожарную муфту могут проходить канализационные трубы DN50/75 из следующих материалов:
 - ПВХ
 - полиэтилен высокой плотности,
 - полипропилен,

ABS-пластик или полимер стирол,
сополимер стирол,

которые подсоединяются к корпусу трапов серии HL317(H) или кровельной воронки HL62(.1)(H)(P)(F)(B).

3. Могут использоваться канализационные трубы из любого другого материала (сталь, чугун), если они соединены с выпускным корпусом трапа через переходник HL9/50, HL9/5/1 или HL9/7, HL9/7/1.

4. Противопожарная муфта монтируется в отверстие в перекрытии Ø200 мм (198-216 мм). Отверстие получается или в процессе сверления плиты перекрытия, или в результате применения закладного элемента HL855, который используется при заливке плиты перекрытия (перед установкой противопожарной муфты вынимается).

5. Перед установкой противопожарной муфты следует очистить стенки отверстия.

6. Перед монтажом противопожарной муфты в её раструб вставляется монтажная заглушка.


7. Противопожарная муфта монтируется в перекрытие таким образом, чтобы её нижняя часть выступала на 30-70 мм относительно нижней поверхности плиты перекрытия. При этом поддерживающие скобы должны опираться на перекрытие сверху по краям установочного отверстия (при необходимости скобы могут быть удлинены).

8. Пространство между перекрытием и раструбом трубы противопожарной муфты должно быть заполнено строительным раствором. Огнестойкость сохраняется в течение 90 минут с трапами HL317 и 120 минут с кровельными воронками HL62.

9. Из раструба противопожарной муфты вынимается монтажная заглушка и вставляется корпус трапа.

10. Между опорной частью корпуса трапа и перекрытием может быть проложен слой вспененного полиэтилена толщиной 5 мм для звукоизоляции.

ВНИМАНИЕ! п.7 очень важен для правильного срабатывания противопожарной муфты!

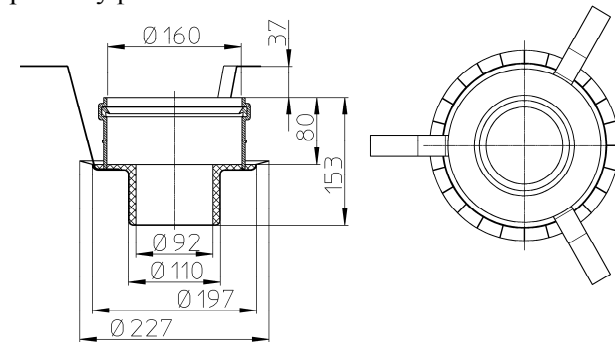

HL850